


Schemat tablicy TO-IV-4

Widok tablicy
TO-IV-4




1 rzqd x 12 modułów

IK-A-1/12

Drzwi Transparentne

IP 65

ho tyrk

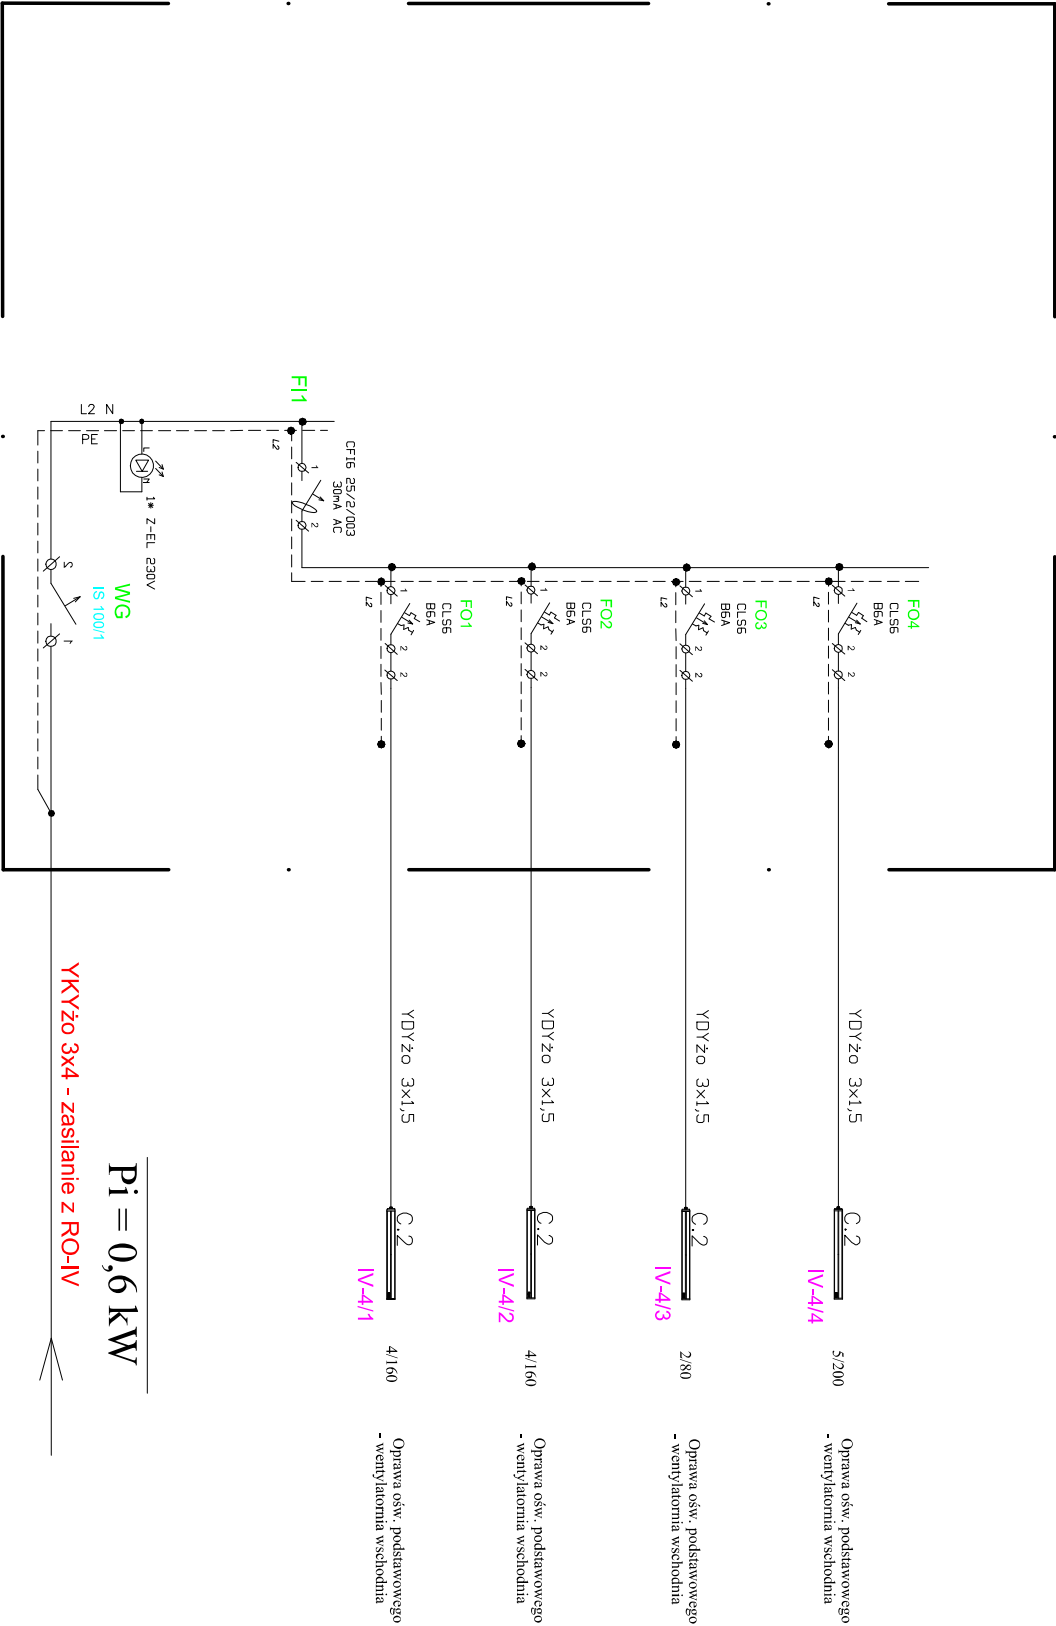

P1 = 0,6 kW

Obiekt:	Budynek hali produkcyjnej nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3			
Zamawiający:	Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBKUM" Sp. z o.o. 44-117 Gliwice, ul. Troszka 102			
Lokalizacja:	Gliwice, ul. Troszka 102 Działka nr: 156/15			
Temat:	Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego hali produkcyjnej			
Branch:	elektryczna			
Treść rys.	SCHEMAT I WIDOK TABLICY OŚWIETLIENIA TO-IV-4 rama 4 - wentylatoria wschodnia			Nr rys. IE-21
Projektował:	inż. Dariusz Bialecki	upr. SLX/0940/PW/OE/05		Data 05.2019
Sprawdził:				Skala *****
Biuro Analiz Projektów i Wdrożeń "PROGRESSUS" 40-159 Katowice ul. Jęstonowa 9A tel/fax 32 258 31 47 www.progressus.pl				